







Viertelkammerausführung

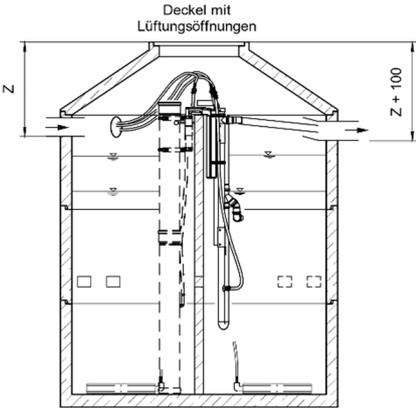

Halbkammerausführung

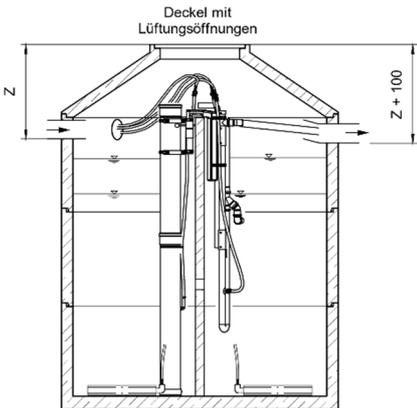

Einkammerausführung

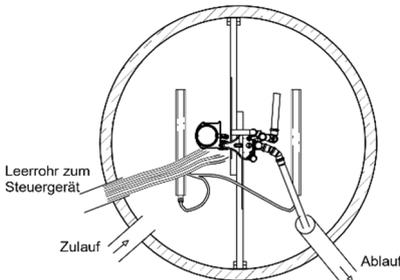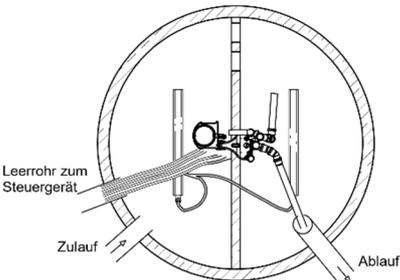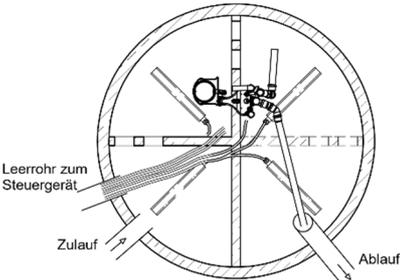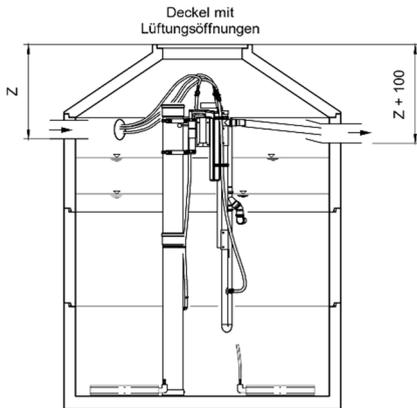

Nachrüstung / Neuanlage

Einwohner	Mindestvolumen*
EW	(m ³)
1-4	2,5
6	3,7
8	4,8
10	5,8
12	7,0
14	8,1
16	9,3

*Wassertiefen: min. 1000 mm / max. 2000 mm
 Aktuelle Bauaufsichtliche Zulassungen finden Sie auf www.atbwater.de